


Frigga (FRI) 77h

Nr. 077 0 008

Frigga (FRI) 77g

Nr. 077 0 033



230 V~ ± 10 %
16(2,5) A, 250 V~
IP 20 nach EN 60529

MONTAGEAANWIJZINGEN

Veiligheidsaanwijzing: De aansluiting en de montage van elektrische apparatuur mag alleen plaatsvinden door een bevoegde elektroinstallateur. De nationale voorschriften en de lokaal geldende veiligheidsbepalingen dienen in acht te worden genomen. Aanpassingen en aan apparatuur leiden tot het vervallen van de Garantie.

De Schakelklokken stemmen overeen met de Europese Richtlijn 73/23/EG (Laagspanningsrichtlijn) En 89/336 EWG (EMV Richtlijn). Bij samenbouw van schakelklokken met andere apparaten moet erop gelet worden dat het geheel voldoet aan de EMC Richtlijn voor Emissie.

1. Gegevens proeven




Motorspanning = netspanning
Schakelcapaciteit niet overschrijden

2. Monteren

Van het apparaat het doorzichtige deksel (1) afnemen
Schroeven (2) losmaken. Omhulsel (3) afnemen. Gronoplaat op plaatje onderlaag door de drie bevestigingsboringen (4) vastzschroeven. Gunstigste omgevingstemperatuur voor een hoge levensduur -10°... +50°C.

3. Aansluiten

Het aansluiten gebeurt volgens de aansluitingsafbeeldingen boven en 5. Het uurwerk komt dadelijk na de spanningsaansluiting op gang, loopcontrole (5).

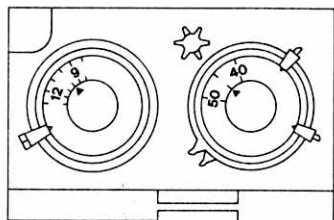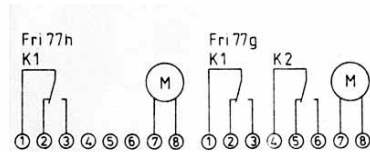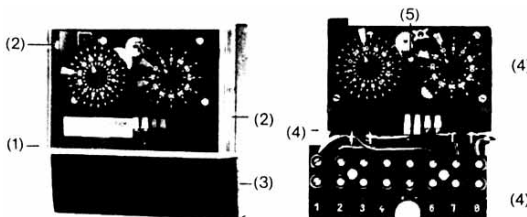

4. Bediening






Op de 24-uren-schakelschijf wordt het uur (uren) gekozen, op die de korte contactdossissen zullen plaatsvinden. Op de 60-minuten-schakelschijf worden de korte contacttijden ingesteld.

5. Schakelafbeeldingen

⊗ Koelen

⊙ Afdooien

Het groene schakelruitertje op de 60-minuten-schakelschijf bepaalt de duur van de afdooiing. Een of verscheidene rode schakelruitertjes op de 24-uren-schakelschijf bepalen de uurtijd, op die de afdooiing moet beginnen.

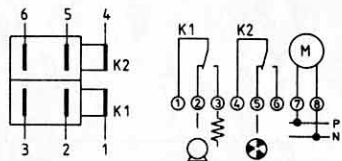

⊗ Ventilator

Het eerste groene schakelruitertje op de 60-minuten-schakelschijf bepaalt de duur van de afdooitijd, het tweede groene schakelruitertje bepaalt de inschakelvertraging van de ventilator.

⊗ Relais

⊙ Pressostat
Thermostat



Het eerste groene schakelruitertje op de 60-minuten-schakelschijf bepaalt de duur van het impulscontact, bv. 2 minuten. Het tweede groene schakelruitertje bepaalt de veiligheidstijd.

934 3 246

934 3 261

6. Schakeltijdinstelling

Schakelruitertjes bij de gewenste schakeltijden met de neus naar buiten, zie afb. boven, op de schakelschijven zetten en tot het inhaken naar beneden drukken.
Schakelruitertje rood - Bestelnr.934 3 246 voor 24-uren-schakelschijf, kortste schakelafstand 1 uur.
Schakelruitertje groen - Bestelnr.934 3 261 voor 60-minuten-schakelschijf, kortste schakelafstand 2 minuten.

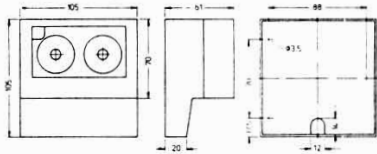

Nr. 077 0008
Nr. 077 0033

(Nr. 077 0801)
(Nr. 077 0831)



8. Omhulsel opzetten

Beide schroeven (2) vastdraaien en het doorzichtig deksel opdrukken.

a) 60-minuten-schakelschijf in de richting van de wijzers van het uurwerk op een willekeurige tijd stellen, daarbij moeten de schakelruitertjes (1) en schakelneuzen (2) buiten het ingreepbereik van de schakelster (3) zijn.
b) 24-uren-schakelschijf om tenminste een uur voor de juiste uurtijd, bijvoorbeeld 9 uur, en wel op het volle uur stellen.

c) 60-minuten-schakelschijf zo lang in de richting van de wijzers van het uurwerk draaien, tot de 24-uren-schakelschijf en de 60-minuten-schakelschijf de juiste uurtijd (normaaltijd) aanwijzen, bijvoorbeeld 10.45 uur. De schakelruitertjes van de 60-minuten-schakelschijf draaien over de schakelster de 24-uren-schakelschijf automatisch mee.

D Theben AG
Postfach 56, D-72394 Haigerloch
Telefon (0 74 74) 692-0, Telefax: (0 74 74) 692 150
Kundendienst
Telefon (0 74 74) 692-177, Telefax (0 74 74) 692-207 www.theben.de

B TEMPOLEC SA.
49, Route de Biesme,
6530 Thuin,
Tél. 071/590039
Fax 071/590161

NL THEBEN SRL., Via Ciro
Menotti 11,
20129 Milano
Tel. 02/7386141/2/3/4,
Fax 02/7386144